

SMAEP DAMONA
Contrat Commune d'Ézanville



**Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public
de l'eau potable**
Année 2021

RAPPORT VERSION 1

Jun 2022



Table des matières

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | INTRODUCTION..... | 3 |
| 2 | ANALYSE TECHNIQUE | 4 |
| | 2.1.1 Modification du contrat..... | 4 |
| | 2.1.2 Les caractéristiques fondamentales | 4 |
| 2.2 | L'ETAT DU PATRIMOINE | 4 |
| | 2.2.1 Les installations | 4 |
| | 2.2.2 | 4 |
| | 2.2.3 Les équipements sur le réseau | 5 |
| 2.3 | LE NOMBRE D'ABONNES ET LA POPULATION DESSERVIE | 5 |
| 2.4 | LES VOLUMES..... | 6 |
| | 2.4.1 Les volumes prélevés..... | 6 |
| | 2.4.2 Les volumes produits et mis en distribution..... | 6 |
| | 2.4.3 Les volumes vendus..... | 7 |
| | 2.4.4 Les volumes achetés et vendus en gros..... | 7 |
| | 2.4.5 Les autres volumes | 8 |
| | 2.4.6 Le rendement du réseau et les fuites..... | 8 |
| | 2.4.7 Bilan des volumes dans le cycle de l'eau potable | 9 |
| 2.5 | LES FAITS MARQUANTS DE 2021..... | 9 |
| 2.6 | LES TRAVAUX..... | 9 |
| | 2.6.1 Les travaux d'entretien et de nettoyage des réservoirs | 9 |
| | 2.6.2 Les travaux neufs du délégataire | 10 |
| | 2.6.3 Les travaux de renouvellement réalisés par le délégataire..... | 10 |
| | 2.6.4 Les travaux neufs réalisés par le maître d'ouvrage | 10 |
| | 2.6.5 Les travaux de renouvellement réalisés par le MOA..... | 10 |
| 2.7 | TAUX DE RENOUVELLEMENT | 11 |
| 2.8 | LA QUALITE DE L'EAU..... | 11 |
| | 2.8.1 0.Qualité microbiologique et physico-chimique | 11 |
| | 2.8.2 CVM | 12 |
| 2.9 | 'INDICE D'AVANCEMENT DE PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU | 12 |
| 2.10 | LES RECOMMANDATIONS | 13 |
| 3 | GESTION PATRIMONIALE | 14 |
| 4 | PROBLEMATIQUE DU CHLORURE DE VINYLE MONOMERE | 17 |
| 5 | GESTION CLIENTELE | 18 |
| 6 | L'ANALYSE FINANCIERE..... | 19 |
| 6.1 | LA FACTURE 120 M ³ | 19 |
| 6.2 | LE COMPTE ANNUEL DE RESULTAT D'EXPLOITATION | 20 |
| | 6.2.1 Les produits | 20 |
| | 6.2.2 Les charges du service | 21 |
| | 6.2.3 Le fond de renouvellement..... | 21 |
| 7 | INDICATEURS REGLEMENTAIRES..... | 22 |
| 8 | CONCLUSION | 23 |

1 Introduction

Le Syndicat Mixte pour l'Adduction en Eau Potable DAMONA est un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique, il dessert les communes de Belloy-en-France, Bouqueval, Châtenay-en-France, Épinay Champlâtreux, Fontenay-en-Parisis, Jagny-sous-Bois, Le Mesnil Aubry, Le Plessis Gassot, Mareil en France, Puiseux en France, Villaines-sous-Bois, Villiers-le-Sec, Ézanville, Goussainville, Le Thillay, Vaudherland.

Le syndicat a intégré en 2020 les communes de Goussainville, Louvres, Roissy, Ézanville, Le Thillay et Vaudherland et devenu le SMAEP DAMONA

Le territoire du syndicat est divisé en deux secteurs historiques :

- ✓ L'ancien territoire du SIAEP de Nord Ecoen, a conclu un contrat d'affermage avec la société CEG, pour assurer l'exploitation du service public de l'eau potable le 01/01/2002 et qui se terminera le 31/12/2021. Le service est dirigé par Mathias LOUBLIER.
- ✓ La commune de Goussainville, a conclu un contrat d'affermage avec la société CEG, pour assurer l'exploitation du service public de l'eau potable le 11/04/1992 et qui se terminera le 10/04/2024. Le service est dirigé par Mathias LOUBLIER.
- ✓ La commune du Thillay, a conclu un contrat d'affermage avec la société CEG, pour assurer l'exploitation du service public de l'eau potable le 14/06/2017 et qui se terminera le 13/06/2027. Le service est dirigé par Mathias LOUBLIER.
- ✓ La commune de Vaudherland, a conclu un contrat d'affermage avec la société CEG, pour assurer l'exploitation du service public de l'eau potable le 01/06/2008 et qui s'est terminer le 13/06/2016. Une convention provisoire destinée à assurer la continuité de service a été mise en place jusqu'au 31 décembre 2019. En juillet 2021 Vaudherland a intégré le syndicat. Le service est dirigé par Mathias LOUBLIER.
- ✓ La commune d'Ézanville, a conclu un contrat d'affermage avec la société VEOLIA, pour assurer l'exploitation du service public de l'eau potable le 01/01/1980 et qui se terminera le 30/11/2024. Le service est dirigé par Eric PUJOL.
- ✓ La commune de Roissy en France, a conclu un contrat d'affermage avec la société VEOLIA, pour assurer l'exploitation du service public de l'eau potable le 01/01/2019 et qui se terminera le 31/12/2026. Le service est dirigé par Eric PUJOL.
- ✓ La commune de Louvres, a conclu un contrat d'affermage avec la société VEOLIA, pour assurer l'exploitation du service public de l'eau potable le 01/01/2013 et qui se terminera le 31/12/2024. Le service est dirigé par Eric PUJOL.

Le syndicat dispose d'infrastructures de production et de distribution d'eau permettant l'alimentation dans des conditions acceptables des consommateurs implantés sur son territoire. Conformément à loi sur l'eau, les délégataires doivent remettre à l'autorité délégante un rapport d'activités à la fois technique et financier sur la qualité du service. Ce rapport doit être remis au maître d'ouvrage au plus tard le 31 mai de l'année N+1 sous peine de pénalités. Conformément à cette obligation, les délégataires ont remis leurs rapports avant la date légale. Le présent rapport en fait l'analyse.

2 Analyse technique

2.1.1 Modification du contrat

Depuis le démarrage du contrat le 1^{er} janvier 1980, 5 avenants ont été signés entre le délégataire et la commune.

2.1.2 Les caractéristiques fondamentales

Aucune modification technique substantielle n'est intervenue sur le service en 2020.

Les caractéristiques fondamentales sont les suivantes :

- ✓ 9 783 habitants desservis
- ✓ 2 432 abonnés
- ✓ 87,3% de rendement de réseaux
- ✓ 1 forages
- ✓ 2 ouvrages de stockage

2.2 L'état du patrimoine

2.2.1 Les installations

Le tableau ci-dessous présente les installations principales du patrimoine concédé.

| Installation de production | Capacité de Production (m ³ /j) |
|---|--|
| Usine de Production d'Eau Potable de Ézanville Bourguignons | 1500 |
| Production totale | 1500 |
| Réservoir ou château d'eau | Capacité de Stockage (m ³) |
| Réservoir d'Ézanville Anglade 500m ³ | 500 |
| Réservoir ou château d'eau : Les Bourguignons | 1500 |
| Capacité totale | 200 |
| Installation de captage | Débit des pompes (m ³ /h) |
| Installation de pompage : Forage F5 | 67 |

2.2.2 Les équipements sur le réseau

Le tableau ci-dessous présente l'état des installations principales du patrimoine sur le réseau.

| Équipements | |
|---|-------|
| Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements et production) en km | 35,87 |
| Nombre de branchements | 2 347 |
| Nombre de branchements en plomb | 257 |
| Nombre de compteurs | 2 561 |
| Nombre d'appareils publics (poteaux incendies, bouche d'arrosage...) | 86 |

2.3 Le nombre d'abonnés et la population desservie

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est, ou peut-être, raccordée.

Le service public d'eau potable dessert 9 783 habitants au 31/12/2021 (9 843 au 31/12/2020).

Le service public d'eau potable dessert 2 429 abonnés au 31/12/2021 (2 350 au 31/12/2020).

La densité La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 67,72 abonnés/km au 31/12/2021 (65,51 abonnés/km au 31/12/2020).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 4,03 habitants/abonné au 31/12/2021 (4,19 habitants/abonné au 31/12/2020).

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de 199,3 m³/abonné au 31/12/2021. (191,23 m³/abonné au 31/12/2020).

2.4 Les volumes

2.4.1 Les volumes prélevés

Le service public d'eau potable prélève 424 729m³ pour l'exercice 2021 (426 682m³ pour l'exercice 2020).

| Ressource et implantation | Volume prélevé durant l'exercice 2020 en m ³ | Volume prélevé durant l'exercice 2021 en m ³ | Variation en % |
|---------------------------|---|---|----------------|
| Forage F5 | 426 682 | 424 729 | -0,46% |
| Total | 426 682 | 424 729 | -0,46% |

Le volume d'eau prélevée en 2021 a diminué de 0,46%. Cette variation est liée au volume d'eau consommé.

Le pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé est de 100%.

2.4.2 Les volumes produits et mis en distribution

Les volumes produits (V1) correspondent aux volumes prélevés

Le volume mis en distribution se calcule de la manière suivante : $V4=V1+V2-V3$

| | 2020 en m3/an | 2021 en m3/an | Variation |
|--|---------------|---------------|-----------|
| Volume prélevé (V0) | 426 682 | 424 729 | -0,46% |
| Volume besoin usine | 5 820 | 7 013 | 20,50% |
| Volume produit (V1) | 422 862 | 417 716 | -1,22% |
| Volume importé (V2) | 149 819 | 141 669 | -5,44% |
| Volume exportés (V3) | 0 | 3 000 | 100,00% |
| Volume mis en distribution (V4) | 572 681 | 556 385 | -2,85% |

2.4.3 Les volumes vendus

Les volumes consommés comptabilisés ont augmenté de 6,80% en 2021 à 483 684 m³ pour 450 812 m³ en 2020.

| Acheteurs | Volumes vendus durant | Volumes vendus durant | Variation en % |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | L'exercice 2020 en m ³ | L'exercice 2021 en m ³ | |
| Abonnés domestiques | 450 812 | 483 280 | 6,72% |
| Abonnés non domestiques | 0 | 404 | 100,00% |
| Total vendu aux abonnés (V7+V8) | 450 812 | 483 684 | 6,80% |

Les abonnés non domestiques sont redevables directement à l'Agence de l'eau pour les redevances de pollution et de modernisation des réseaux perçues habituellement sur les factures d'eau et d'assainissement. Il s'agit d'établissements dont les activités sont définies par un arrêté du 21/12/2017, et dont le volume d'activité dépasse certains seuils. Les abonnés non domestiques ne doivent pas être confondus avec les abonnés industriels. La notion d'abonnés industriels correspond à des critères propres au règlement de service.

2.4.4 Les volumes achetés et vendus en gros

Les achats d'eau en gros sont évalués à 141 669 m³ en 2021 pour 149 819 m³ en 2019.

| Fournisseur | 2019 | 2020 | Variation |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Domont | 149 819 | 141 669 | -5,44% |
| Total d'eaux traitées achetées en m³ (V2) | 149 819 | 141 669 | -5,44% |
| Acheteurs | 2019 | 2020 | Variation |
| SIAEP RÉGION DE MONTSOULT | 0 | 0 | 0% |
| Autre(s) engagement(s) | 0 | 3000 | 100% |
| Total d'eaux traitées vendues en m³ (V3) | 0 | 3000 | 100% |

2.4.5 Les autres volumes

Le volume consommé sans comptage (V8) est le volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec autorisation (défense incendie, arrosage public).

Le volume de service du réseau (V9) est le volume utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution (purges, vidanges de biefs, nettoyage des réservoirs).

| | 2020 en m3/an | 2021 en m3/an | Variation |
|---|------------------|------------------|-----------|
| Volume consommé autorisé (V6) | 452 171 | 485 044 | 7,27% |
| Volume Consommé sans comptage (V8) | 1 430 | 1 430 | 0,00% |
| Volume de service (V9) | 1 359 | 1 360 | 0,07% |

Le volume consommé autorisé connaît une hausse de 7,27% par rapport à l'année 2020.

2.4.6 Le rendement du réseau et les fuites

En 2021, 25 fuites ont été réparées (16 en 2020) :

- ✓ 3 fuites sur branchement (3 en 2020)
- ✓ 4 fuites sur réseau (1 fuites en 2020)


Le tableau ci-dessous présente les valeurs de rendements 2020 et 2021.

| | 2020 | 2021 | Variation en % |
|----------------------------|--------|--------|----------------|
| Rendement de réseau | 79,00% | 87,30% | 9,51% |

Une augmentation du rendement de réseau de 9,51% est observée en 2021.

2.4.7 Bilan des volumes dans le cycle de l'eau potable

| | 2020 en m3/an | 2021 en m3/an | Variation |
|---|------------------|------------------|-----------|
| Volume prélevé (V0) | 426 682 | 424 729 | -0,46% |
| Volume besoin usine | 5 820 | 7 013 | 20,50% |
| Volume produit (V1) | 422 862 | 417 716 | -1,22% |
| Volume importé (V2) | 149 819 | 141 669 | -5,44% |
| Volume exportés (V3) | 0 | 3 000 | 100,00% |
| Volume mis en distribution (V4) | 572 681 | 556 385 | -2,85% |
| Volume consommé autorisé (V6) | 452 171 | 485 044 | 7,27% |
| Volume perdu (V5) | 120 510 | 71 341 | -40,80% |
| Volume Consommé comptabilisé (V7) | 449 382 | 482 254 | 7,31% |
| Volume Consommé sans comptage (V8) | 1 430 | 1 430 | 0,00% |
| Volume de service (V9) | 1 359 | 1 360 | 0,07% |

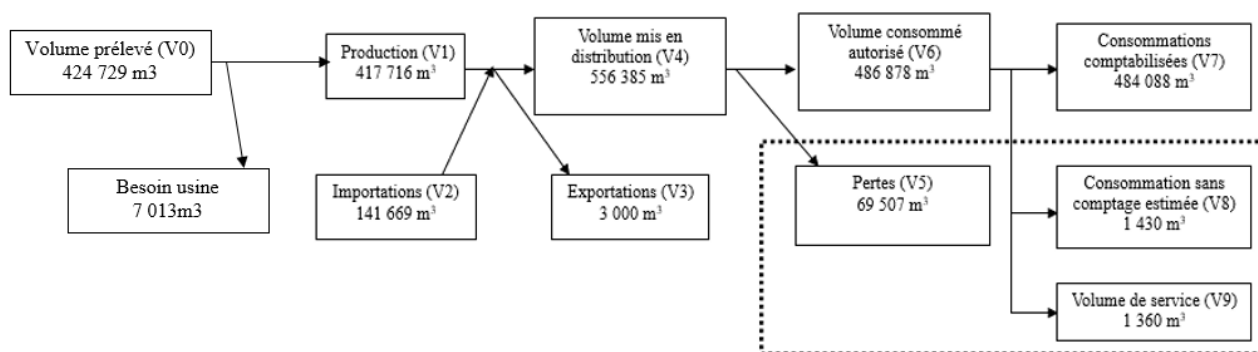

2.5 Les faits marquants de 2021

Les autres marquants pour l'année 2020 sont :

- ✓ Taux de conformité des analyses 100% d'analyses conformes aux limites de qualité
- ✓ Un rendement de réseau à 87,3%
- ✓ Mise à l'arrêt de l'usine de traitement suite à la déformation de la cuve de soude, remplacement de la cuve.

2.6 Les travaux

2.6.1 Les travaux d'entretien et de nettoyage des réservoirs

Tous les réservoirs du syndicat ont été nettoyés en 2021.

Aucune non-conformité bactériologique n'a été mesurée avant remise en service.

2.6.2 Les travaux neufs du délégataire

2.6.2.1 Sur les installations

Sans objet.

2.6.2.2 Sur les branchements

En 2021, 8 branchements neufs ont été réalisés par le délégataire (6 en 2020).

2.6.2.3 Sur les compteurs

Sans objet.

2.6.2.4 Sur les canalisations

Sans objet.

2.6.3 Les travaux de renouvellement réalisés par le délégataire

2.6.3.1 Sur les installations

Sans objet.

2.6.3.2 Sur les compteurs

Sans objet.

2.6.3.3 Sur les branchements

Sans objet.

2.6.3.4 Sur le réseau

✓ Sans objet

2.6.4 Les travaux neufs réalisés par le maître d'ouvrage

2.6.4.1 Sur les installations

Sans objet

2.6.5 Les travaux de renouvellement réalisés par le MOA

2.6.5.1 Sur les installations

Sans objet.

2.6.5.2 Sur les branchements

Sans objet.

2.6.5.3 Sur le réseau

Sans objet.

2.7 Taux de renouvellement

Le taux de renouvellement du réseau d'eau potable est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

| Exercice | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------|-------|------|------|------|
| Linéaire renouvelé en km | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 |

Au cours des 5 dernières années, 0,006 ml de réseau ont été renouvelés.

$$\text{taux moyen de renouvellement des réseaux} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{5 * \text{linéaire du réseau de desserte}} * 100$$

Pour l'année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est de 0,003%. Ce niveau n'est pas suffisant pour maintenir l'état patrimonial des canalisations. Pour assurer un parc de canalisation de 80 ans, le taux de renouvellement devra atteindre les 1,25%, soit 0,447 kms renouvelés par an.

Avec le taux moyen de renouvellement actuel, il faudrait environ 33 333 ans pour remettre à neuf tout le réseau d'eau potable du syndicat.

2.8 La qualité de l'eau

2.8.1 0.Qualité microbiologique et physico-chimique

Les valeurs suivantes sont fournies au délégataire par l'Agence régionale de la santé (ARS) et concernent les prélèvements réalisés par l'ARS dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux réalisés par le délégataire dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

| Analyses | Nombre de prélèvements réalisés Exercice 2020 | Nombre de prélèvements non-conformes Exercice 2020 | Nombre de prélèvements réalisés Exercice 2020 | Nombre de prélèvements non-conformes Exercice 2020 |
|------------------------------|---|--|---|--|
| Microbiologie | 26 | 1 | 26 | 0 |
| Paramètres physico-chimiques | 14 | 0 | 14 | 0 |

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

$$\text{taux de conformité} = \frac{\text{nombre de prélèvements réalisés} - \text{nombre de prélèvements non conformes}}{\text{nombre de prélèvements réalisés}} * 100$$

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5 000 habitants ou produit plus de 1000 m³/jour.

| Analyses | Taux de conformité Exercice 2019 | Taux de conformité Exercice 2020 |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Microbiologie (P101.1) | 96,2% | 100 % |
| Paramètres physico-chimiques (P102.1) | 100 % | 100% |

2.8.2 CVM

Sans objet.

2.9 'indice d'avancement de protection des ressources en eau

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

- ✓ 0% Aucune action de protection
- ✓ 20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours
- ✓ 40% Avis de l'hydrogéologue rendu
- ✓ 50% Dossier déposé en préfecture
- ✓ 60% Arrêté préfectoral
- ✓ 80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)
- ✓ 100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

Pour l'année 2020, l'indice global d'avancement de protection de la ressource du syndicat est de 60%.

2.10 Les recommandations

Les recommandations présentées ci-dessous sont issues des différentes études réalisées au cours de l'année (mise à jour de l'étude patrimoniale, mise à jour de l'étude de vulnérabilité, mise en place du PGSSE...etc.) et du Rapport d'Activité du Délégué 2020.

Les recommandations en travaux et investissements pour les prochaines années sont :

Sur l'ensemble de sites ;

- ✓ Sécurisation des sites suite à la mise en place du PGSSE sur les nouvelles communes du syndicat.

Sur le forage :

- ✓ Mise en place d'une trappe double capot

Sur le réseau de distribution ;

- ✓ Installation de bornes vertes
- ✓ Renforcement du réseau de distribution pour la défense incendie de la commune
- ✓ Suppression des branchements plomb

Sur l'usine :

- ✓ Création d'une aître de dépotage conforme à la législation pour la soude

Au réservoir ZAC des Bourguignons :

- ✓ Réfection de l'étanchéité du réservoir

3 Gestion patrimoniale

La définition la plus communément admise pour la gestion patrimoniale est celle de l'Agence de Protection de l'Environnement (EPA) : « La gestion du patrimoine est un processus de planification qui assure la meilleure valeur des immobilisations et permet de dégager les ressources financières nécessaires pour leur réhabilitation et leur remplacement ».

En outre, la gestion patrimoniale est la capacité à :

- ✓ Connaître son patrimoine technique
- ✓ Identifier les dysfonctionnements, la sectorisation
- ✓ Planifier au mieux les coûts, dégager les ressources financières

Dans le cadre de la loi de Grenelle 2, la gestion patrimoniale des installations d'eau et d'assainissement constitue un enjeu majeur. Il s'inscrit dans le plan national d'adaptation au changement climatique de 2011 qui prévoit 20% d'économie d'eau sur les prélèvements d'ici 2020. Les objectifs de la loi de Grenelle 2 et du décret d'application de l'article 161 publié le 27 janvier 2013 sont les suivants :

- ✓ Inciter les collectivités à mettre en place une gestion patrimoniale des réseaux d'eau
- ✓ Engager des actions afin de limiter le taux de perte à 15% sur les réseaux urbains

Obligations réglementaires

Le décret du 27 janvier 2013 (« limitation des pertes en eau sur les réseaux ») précise que sous peine d'un doublement de la redevance de prélèvement, à l'échéance du 31 décembre 2017, les collectivités doivent :

- ✓ Établir un descriptif détaillé des réseaux d'eau et d'assainissement
- ✓ Définir et mettre en œuvre un plan d'action destiné à la réduction des pertes d'eau pour les réseaux dont le taux de perte est supérieur au seuil défini par le décret d'application.

À ce titre, l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux devient un enjeu majeur pour les collectivités et constitue à la fin de l'année 2017 un élément d'appréciation des financeurs.

Le syndicat a mis mettre en œuvre une gestion patrimoniale des réseaux.

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- ✓ Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis
- ✓ Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis

| | NOMBRE DE POINTS | VALEUR | POINTS POTENTIELS |
|--|--|--------|-------------------|
| PARTIE A : PLAN DES RÉSEAUX (15 points) | | | |
| VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures | Oui : 10 points Non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | Oui : 5 points Non : 0 point | Oui | 5 |
| PARTIE B : INVENTAIRE DES RÉSEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) | | | |
| VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques | 0 à 15 points sous conditions ⁽¹⁾ | Oui | 15 |
| VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique) | | Oui | |
| VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres | | 100% | |
| VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose | 0 à 15 points sous conditions ⁽²⁾ | 100% | 15 |
| PARTIE C : AUTRES ÉLÉMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RÉSEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) | | | |
| VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux | Oui : 10 points Non : 0 point | Non | 10 |

| | NOMBRE DE POINTS | VALEUR | POINTS POTENTIELS |
|---|----------------------------------|--------|-------------------|
| VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) | Oui : 10 points Non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux ⁽³⁾ | Oui : 10 points Non : 0 point | Oui | 0 |
| VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur ⁽³⁾ | Oui : 10 points Non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.246 - Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées | Oui : 10 points Non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) | Oui : 10 points Non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.248 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) | Oui : 10 points Non : 0 point | Oui | 0 |
| VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux | Oui : 5 points Non : 0 point | Non | 5 |
| TOTAL (indicateur P103.2B) | 120 | | 115 |

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution

L'indice actuel pour le Syndicat est de 100/120 selon la nouvelle réglementation, ce qui est bon.

Afin d'atteindre le score de 120/120, il serait intéressant de réaliser une modélisation du réseau et un plan de renouvellement des réseaux.

4 Problématique du Chlorure de Vinyle Monomère

La directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998, relative à la qualité des Eaux Destinées à la Consommation Humaines (EDCH) limite à 0,5 µg/L, fait référence à la teneur de l'eau en Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) résiduel du polychlorure de vinyle (PVC).

La Directive Européenne transposée en droit français par le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 ne prévoit pas de mesure analytique de ce paramètre dans l'eau, sauf lors de circonstances particulières (pollution d'une ressource en eau d'origine industrielle, réalisation de campagnes de mesures spécifiques, etc.).

Pour assurer l'efficacité des analyses, l'ARS a édicté des instructions précises sur les modalités de surveillance des CVM avec le :

- ✓ Repérage des canalisations à risques à l'échelle du réseau de distribution de la collectivité
- ✓ L'adaptation du contrôle sanitaire
- ✓ La gestion des risques sanitaires liés aux dépassements de la limite de qualité au robinet (mesures correctives, le cas échéant, restriction de consommation et mesure de long terme)

Les CVM sont principalement issus des PVC posés avant 1980.

5 Gestion clientèle

Les chiffres significatifs pour la gestion de la clientèle sont les suivants :

- ✓ 72 prises d'abonnements (87 en 2020)
- ✓ 52 interventions avec déplacement chez le client (40 en 2020)
- ✓ 1,714% d'impayés sur les factures de 2019 (1,76% sur les factures de 2019)
- ✓ 6 interruptions de service (2 en 2020)

Globalement l'activité clientèle est peu importante. Les impayés augmentent cette année. L'impact des lois Brottes et Warsmann, et les difficultés économiques rencontrées au cours de la pandémie de COVID 19 se font sentir. Les coûts de recouvrement vont fortement augmenter dans les années à venir. Ceci constitue un risque d'augmentation générale du prix de l'eau et pour les finances des services d'eau.

6 L'analyse financière

6.1 La facture 120 m³

La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2021 et 01/01/2022 sont les suivants :

| Tarifs | | Au 01/01/2021 | Au 01/01/2022 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|
| Part de la collectivité | | | |
| Part fixe (€ HT/an) | | | |
| | Abonnement DN 15mm y compris location du compteur | 0 € | 0 € |
| Part proportionnelle (€ HT/m ³) | | | |
| | Prix au m ³ | 0,3505 €/m ³ | 0,4005 €/m ³ |
| Part du délégataire | | | |
| Part fixe (€ HT/an) | | | |
| | Abonnement ⁽¹⁾ y compris location du compteur | 42,44 € | 43,86 € |
| Part proportionnelle (€ HT/m ³) | | | |
| | Prix au m ³ | 2,2378 €/m ³ | 2,3123 €/m ³ |
| Taxes et redevances | | | |
| Taxes | | | |
| | Taux de TVA ⁽²⁾ | 5,5 % | 5,5 % |
| Redevances | | | |
| | Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'eau) | 0,101 €/m ³ | 0,101 €/m ³ |
| | Pollution domestique (Agence de l'Eau) | 0,42 €/m ³ | 0,42 €/m ³ |

Pour la part syndicale (collectivité), en 2021, la part proportionnelle au volume consommé est augmenté à 0,4005 €HT/m³.

Pour la part délégataire, en 2020, la part fixe a augmenté à 43,86 €HT. La part proportionnelle a augmenté à 2,3123 €HT/m³.

Les tarifs applicables au 01/01/2021 et au 01/01/2022 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE de 120 m³/an sont présentés ci-dessous.

| Facture type | Au 01/01/2021 en € | Au 01/01/2022 en € | Variation en % |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Part de la collectivité | | | |
| Part fixe annuelle | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Part proportionnelle | 42,06 | 48,06 | 14,3% |
| Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant à la collectivité | 42,06 | 48,06 | 14,3% |
| Part du délégataire (en cas de délégation de service public) | | | |
| Part fixe annuelle | 42,44 | 43,86 | 3,4% |
| Part proportionnelle | 268,54 | 277,48 | 3,3% |
| Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant au délégataire | 310,98 | 321,34 | 3,3% |
| Taxes et redevances | | | |
| Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau) | 12,12 | 12,12 | 0% |
| Redevance de pollution domestique (Agence de l'Eau) | 50,40 | 50,40 | 0% |
| TVA | 22,86 | 23,76 | 3,9% |
| Montant des taxes et redevances pour 120 m ³ | 85,38 | 86,28 | 1,1% |
| Total | 438,42 | 455,68 | 3,9% |
| Prix TTC au m³ | 3,65 | 3,80 | 4,1% |

Le prix au m³ pour 120 m³ de consommation au 01/01/2022, s'établit à 3,80 €TTC/m³, soit en diminuant globale de 4,1 % par rapport au 01/01/2021.

Cette augmentation est due à l'augmentation de la part variable de la collectivité et du délégataire.

6.2 Le compte annuel de résultat d'exploitation

6.2.1 Les produits

D'après le Compte Annuel de Résultats d'Exploitation transmis dans le RAD par le délégataire, les produits sont en augmentation de 7,63% par rapport à 2020.

6.2.2 Les charges du service

D'après le Compte Annuel de Résultats d'Exploitation (CARE) transmis dans le RAD par le délégataire, les charges ont augmenté de 4,69% par rapport à l'année 2020.

Les postes pour lesquels une augmentation significative est observée sont :

- ✓ Les charges de personnel (196 130 Euros en 2020 contre 230 252 Euros en 2021)
- ✓ Les dépenses d'exploitations (18 876 euros en 2020 contre 64 550 en 2021)

Au total, le contrat, est bénéficiaire à 362 013 Euros (303 256 Euros en 2020).

Le tableau ci-dessous présente les résultats du compte annuel de 2019, 2020 et 2021

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Produits | 1 526 354 € | 1 517 917 € | 1 633 667€ |
| Charges | 1 256 914 € | 1 214 661 € | 1 271 653 € |
| Résultat net | 269 441 € | 303 256 € | 362 013 € |

6.2.3 Le fond de renouvellement

A transmettre par le délégataire.

7 Indicateurs réglementaires

Le site SISPEA est piloté par l'Agence Française pour la Biodiversité. Les agences de l'eau sont partenaires du dispositif et accèdent aux données renseignées par les maîtres d'ouvrage. Les indicateurs réglementaires 2020 ont été renseignés sur l'outil SISPEA à l'exception des indicateurs VP 182 et VP 183 permettant le calcul de l'indicateur P153.2 : « Durée d'extinction de la dette de la collectivité ». Ces indicateurs devront être complétés.

| Code | Titre | Valeur 2019 | Valeur 2020 |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|
| D101.0 | Nombre d'habitants desservis | 9 872 hab. | 9 843 €hab. |
| D102.0 | Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ au 1er janvier N+1 | 3,78 €/m ³ | 3,65 €/m ³ |
| DC.184 | Montant HT des recettes liées à la facturation pour l'année {1} (hors travaux) | 1 518 511 €HT | 1 506 674 €HT |
| DC.195 | Montant financier des travaux engagés | - | - |
| P101.1 | Conformité microbiologique de l'eau au robinet | 100% | 96,20% |
| P102.1 | Conformité physico-chimique de l'eau au robinet | 100% | 100% |
| P103.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 115 points | 115 points |
| P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 84,60% | 79,00% |
| P107.2 | Renouvellement des réseaux d'eau potable | 0,003%. | 0,003%. |
| P108.3 | Protection de la ressource en eau | 60% | 60% |
| P109.0 | Montant des actions de solidarité | 225 € | 142 € |
| P151.1 | Fréquence des interruptions de service non programmées | 2,13 nb/1000ab | 0,85 nb/1000ab |
| P152.1 | Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés | 100% | 100 % |
| P153.2 | Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - | - |
| P154.0 | Taux d'impayés sur les factures d'eau | 0,67% | 1,76 % |
| P155.1 | Taux de réclamations | 0,85 nb/1000ab | 0,43 nb/1000ab |
| VP.060 | Volume importé | 0 m ³ | 0 m ³ |

8 Conclusion

Les résultats d'exploitation sont satisfaisants. Cependant, une attention particulière devra être portée sur la gestion du compte de renouvellement.

Une augmentation des taux d'impayés est observée cette année, des actions correctives devront être proposées

Afin de maintenir un bon rendement de réseau et garantir la sécurité sanitaire des eaux sur le territoire, il a été proposé au syndicat un programme de travaux.